


Montagebescheinigung Werksbescheinigung Türelemente


Rauchschutz



Einbruchhemmend

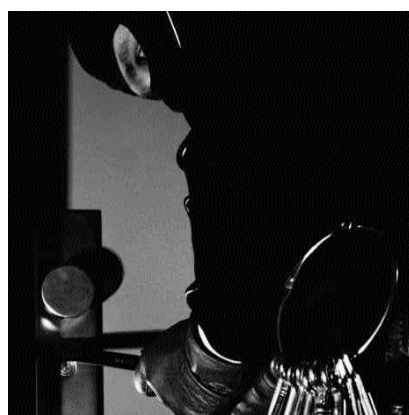

Westag & Getalit AG



Werksbescheinigung für WESTAG-Rauchschutz-Elemente

Wir bescheinigen hiermit, daß unsere einflügeligen und zweiflügeligen gefälzten und stumpf einschlagenden Rauchschutz-Türen

RS-1-40	RS-1-43	RS-1-65	T90/RS-1-65	RS-1-RA
RS-1-40 E	RS-2-43	RS-2-65	T90/RS-2-65	RS-2-RA
RS-2-40				

in Verbindung mit einer montierten absenkbaren Bodendichtung oder einer Magnetbodendichtung den Bedingungen der DIN 18095 Teil 1 entsprechen.

Das positive Ergebnis der Baumusterprüfung wird uns bescheinigt durch: Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen, 38106 Braunschweig, ift Rosenheim GmbH, 83026 Rosenheim
Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nr.

- P-3785/7858-MPA BS vom 26.01.2009 für Typ RS - 1 - 40
- P-3784/7848-MPA BS vom 26.01.2009 für Typ RS - 2 - 40
- P-3196/4792-MPA BS vom 15.04.2007 für Typ RS - 1 - 43
- P-3198/4812-MPA BS vom 15.04.2007 für Typ RS - 2 - 43
- P-3045/3149-MPA BS vom 28.05.2004 für Typ RS - 1 - 65
- P-3887/8878-MPA BS vom 28.05.2004 für Typ RS - 2 - 65
- P-3044/3139-1-MPA BS vom 06.11.2008 für Typ RS - 1 - RA
- P-3075/0658-MPA BS vom 06.11.2008 für Typ RS - 2 - RA
- P-281 29915-ift vom 30.09.2005 für RS - 1 - 40 E

Der Verwendbarkeitsnachweis wird uns bescheinigt durch: Deutsches Institut für Bautechnik, 10820 Berlin

- Zul.-Nr. Z-6.15-1602 vom 23.02.2006 für Typ T90 - 1 - RS - 65
- Zul.-Nr. Z-6.15-1603 vom 23.02.2006 für Typ T90 - 2 - RS - 65

Die Tür wurde 2009 gefertigt. Sie hat auf dem Kennzeichnungsschild die Bezeichnung:

Tür DIN - 18095 - RS - 1
bzw. Tür DIN - 18095 - RS - 2

Ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis kann auf besondere Anforderung als Kopie zur Verfügung gestellt werden.

Wir weisen darauf hin, daß alle Beschlagteile regelmäßig zu überprüfen und ggf. zu warten sind.

Rheda-Wiedenbrück, Januar 2009

WESTAG & GETALIT AG

i. V.  i. A. 

Montagebescheinigung (für den Eigentümer der Elemente)

Die Firma: _____

Anschrift: _____

bescheinigt, daß die nachstehend aufgeführten Elemente entsprechend den Vorgaben des Antragstellers (Montageanleitung)

im Objekt: _____

Anschrift: _____
installiert wurden.

Stück	Lage im Objekt	Widerstandsklasse	Besondere Angaben

_____ Datum

_____ Stempel

_____ Unterschrift

Wartungsanleitung (für den Betreiber)

Um die funktionstüchtigen Eigenschaften zu erhalten, ist eine regelmäßige Wartung je nach Nutzung durch den Betreiber durchzuführen.

Zum Beispiel:

- Zargen-, Boden- und Überschlagdichtungen auf ihren korrekten Sitz überprüfen und bei Beschädigung oder Verschleiss ersetzen.
- Anpressdruck des Türblattes an den Dichtebenen überprüfen und ggf. Türblatt (Beschläge) nachjustieren.
- Türschließer, falls vorhanden, auf feste Verschraubung und einwandfreie Schließfunktion prüfen. Nachjustieren nach Angaben des Herstellers!
- Schlösser und Bänder auf festen Sitz prüfen und bei Bedarf mit Schmiermitteln versehen.

Durch die Wartung muß sichergestellt sein, daß alle Teile der Türelemente funktionstüchtig sind, andernfalls sind diese Teile zu ersetzen. Die dem Element zugehörigen Bedingungen des Feuer-, bzw. Rauchschutzes und der Schall-, bzw. Einbruchhemmung bei Türelementen müssen erhalten bleiben.